

AL SR.

ARQ. MUSCIO

Delegación Municipal "LAGO MORENO"

Puerto Moreno - Bariloche

Firma	
Hora	308 - 12/12/86
Fecha	5/12/86
Delegación Lago Moreno	
R E O I B I D O	

De mi mayor consideración:

Los abajo firmantes, vecinos de /
Puerto Moreno, se dirigen a Ud. y por su digno intermedio a las auto-
ridades superiores del Municipio Local a fines de llevar a su conoci-
mientos y demas efectos lo siguiente:

- Tras observar el Arroyo Gutierrez con un color oscuro y mal olor,
curso éste del cual nos abastecemos, convenimos en realizar en co-
rrespondiente análisis de agua con estos resultados:
- el 1ero. (Nº de Análisis 5420 - cuya copia se adjunta) del Arroyo
Cascada, tramo éste que se une al Gutierrez a la altura de Virgen
de las Nieves.
 - el 2do. (Nº de Análisis 5419 - cuya copia se acompaña) de la ca-
nilla del domicilio particular, abastecida por Arroyo Gutierrez.
- ambos informes denuncian que el agua no es apta para uso humano.

Por lo expuesto anteriormente se concluye que el agua proveniente
del Arroyo Cascada NO ES TRATADA COMO CORRESPONDE.- para que sea /
potable.-

Los que suscriben, como así también otras familias del radio, obli-
gatoriamente debemos consumir agua del Gutierrez, la cual por razo-
es obvias y de acuerdo lo confirma el análisis respectivo también
está contaminada.

Como seres humanos nos cabe el derecho a consumirla potable. Por /
nuestra salud y la de nuestros hijos.-

Como ente Municipal y representante de la comunidad de Bariloche,
aplica el velar por las necesidades de la población, cumpliendo
siendo cumplir las normas que en esta materia correspondan.

//

Por lo tanto exigimos respuesta a tan delicado asunto. Responsabilizando a la Municipalidad de Bariloche ante casos de problemas de salud por esta causal, inconveniente éste que proviene como resultado de actividades inescrupulosas de quienes la contaminan

Sin otro particular saludamos a Ud. muy atentamente.-

.....
Susana Lorea Altamirano
DNI 139.89245

.....
Edsamo Altamirano,
DNI 92 250 885

.....
Fernandez Dora-
DNI 16481543

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

SEÑOR: DORA FERNANDEZ

LUGAR: BUSTILLO 10450

MUESTRA DE AGUA: ARROYO ~~CHIMENEZ~~ EL 20/08/96

Nº ANALISIS: 5420

Cascada

CARACTERES ORGANOLEPTICOS

OLOR: INOLORO

COLOR: INCOLORO

ASPECTO: LIMPIDO

SEDIMENTOS TIERRA Y ESCASOS RESTOS
NATURALES ORGANICOS

AMEN MICROSCO: NORMAL

AMEN FIS-QCO.:

DETERM. DEL pH:

DET. CLORO LIBRE:

0.0ppm

DET. CLORO TOTAL:

0.0ppm

INV. NITRITOS:

SULFATOS:

EXAMEN BACTERIOLOGICO

AEROB. TOTAL 20°C:

1500

UFC/ml

AEROB. TOTAL 37°C:

1700

UFC./ml

COLIMETRIA (NMP): MAS DE 240

BC/100ml


OTRAS DETERM.: PH: 6.8

CONCLUSIONES: AGUA BACTERIOLOGICAMENTE NO APTA PARA CONSUMO

...: HUMANO.-

NOTA: EL PRESENTE INFORME CORRESPONDE A LA MUESTRA RECIBIDA EN EL
LABORATORIO BROMATOLOGICO MUNICIPAL, EL QUE NO SE RESPONSABILIZA
E LA FORMA EN QUE EL INTERESADO HAYA TOMADO LA MUESTRA, NI DE
IMPLICANCIAS LEGALES A QUE EL MISMO DE LUGAR.-----

CHA: 29/08/96

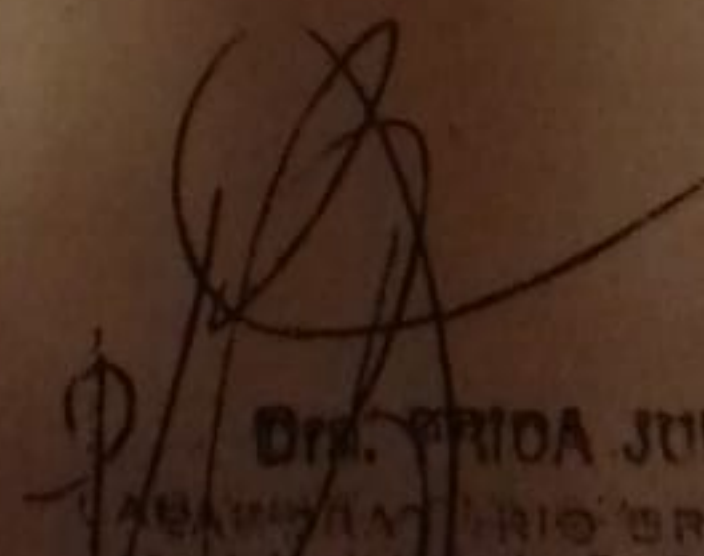
Dra. FRIDA JULIA
Municipalidad de S. C.

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

SEÑOR: NILDA ALTAMIRANO

LUGAR: BUSTILLO 10450

MUESTRA DE AGUA: TOMA EL 21/08-CANILLA COCINA

Nº ANALISIS: 5419

CARACTERES ORGANOLEPTICOS

OLOR: INOLORA

COLOR: INCOLORA

ASPECTO: LIMPIDO

SEDIMENTOS RESTOS NATURALES ORGANICOS

EXAMEN MICROSCO: NORMAL

EXAMEN FIS-QCO.:

DETERM. DEL pH:

DET.CLORO LIBRE:

0.0ppm

DET.CLORO TOTAL:

0.0ppm

INV.NITRITOS:

SULFATOS:

EXAMEN BACTERIOLOGICO

AEROB.TOTAL20°C:

130

UFC/ml

AEROB.TOTAL37°C:

110

UFC./ml

COLIMETRIA(NMP): MAS DE 240

BC/100ml

PHAS DETERM.: PH: 6.8

CONCLUSIONES: AGUA BACTERIOLOGICAMENTE NO APTA PARA CONSUMO

: HUMANO.-

NOTA: EL PRESENTE INFORME CORRESPONDE A LA MUESTRA RECIBIDA EN ESTE LABORATORIO BROMATOLOGICO MUNICIPAL, EL QUE NO SE RESPONSABILIZA DE LA FORMA EN QUE EL INTERESADO HAYA TOMADO LA MUESTRA, NI DE LAS OBLIGACIONES LEGALES A QUE EL MISMO DE LUGAR. -----

FECHA: 29/08/96


DRA. FRIDA JULIA VARGAS
LABORATORIO BROMATOLOGICO
Municipalidad de S. C. de Bariloche



INFORME DE ANALISIS MICROBIOLOGICO N° 1805/ 16

TIPO DE MUESTRA: Agua de rio-

ESTABLECIMIENTO: -----

DIRECCION: -----

SOLICITANTE: Susana Rosas-

DIRECCION: Bustillo 10450.-

SOLICITUD N°: 1732/16

MOTIVO DEL MUESTREO: control de rutina

FECHA DEL MUESTREO: 10-2-16

HORA: 09:00

N° DE MUESTRAS: 1 (una) - N° DE UNIDADES DE MUESTRA: 1 (una)

ENVASE: plástico CONT. NETO: 1 x 500 mL

LUGAR DE EXTRACCION: directamente del arroyo gutierrez.-

ROTULO ORIGINAL: . -

MUESTRA EXTRAIDA POR: El mismo.-

TRANSPORTE: Temperatura ambiente

FECHA DE RECEPCION: 10 de Febrero de 2016

HORA: 10: 00

CONSERVACION: refrigerado

FECHA DE ANALISIS: 10 de Febrero de 2016

HORA: 13:00

OBSERVACIONES: -----


RESULTADOS DE LOS ANALISIS REALIZADOS:

Determinación		Resultado	Método
1	Recuento de aerobios mesófilos totales	300UFC/ mL	APHA 9215 B
2	NMP de coliformes totales	>1100 / 100 mL	APHA 9221 B
	<i>Escherichia coli</i>	Ausencia / 100 m	APHA 9221 F
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Presencia / 100 mL	APHA 9213 F

CONCLUSIÓN: la muestra analizada **no cumple** con las especificaciones del Código Alimentario Argentino Art. 982 para aguas potables de consumo humano en cuanto a las determinaciones de coliformes y *Pseudomonas aeruginosa*.

San Carlos de Bariloche, 16 de Febrero de 2016

Laboratorio Bromatologico Municipal no se responsabiliza por la forma en que el interesado haya tomado la muestra, ni por las implicancias legales a las que diera lugar.

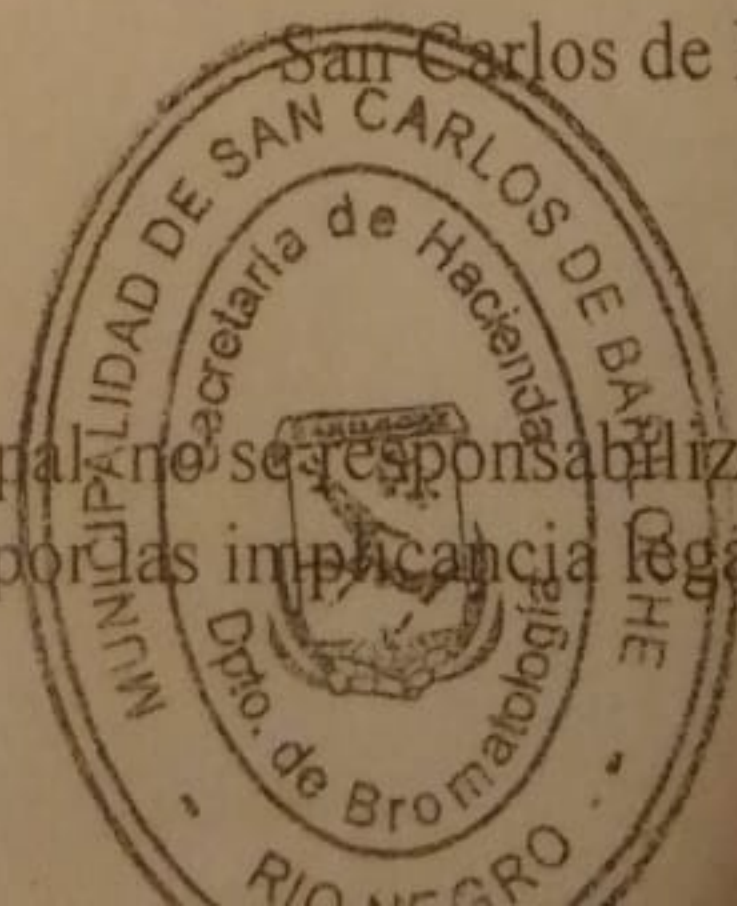

Maria MATILDE FILIBERTI
Laboratorio Bromatología
Municipalidad de S.C. de Bariloche